



脉冲序列使用简介

1. DO_FG_SHIM（梯度匀场）---单独提交或在实验前需多做一次梯度匀场，例如：



图中示例表示测试氢谱前再做一次梯度匀场

2. WAIT（等待时间）---在线监测实验中间隔采样可在谱图之间添加等待时间，例如：

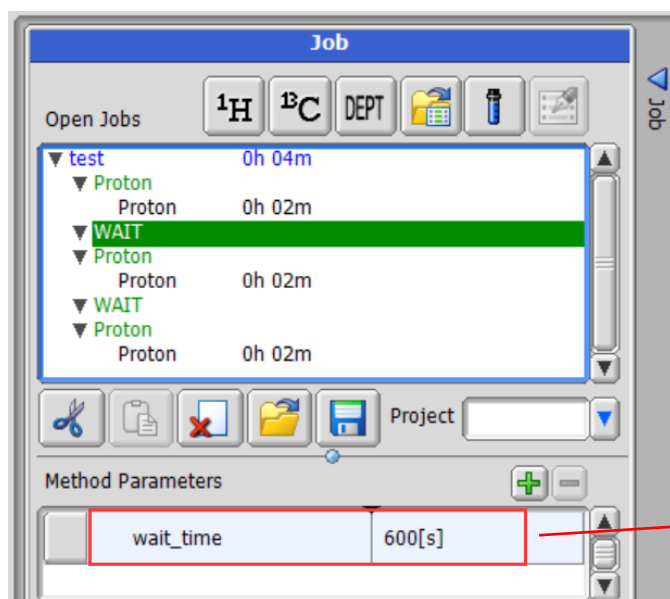

图中示例表示每间隔10min 测一个氢谱